


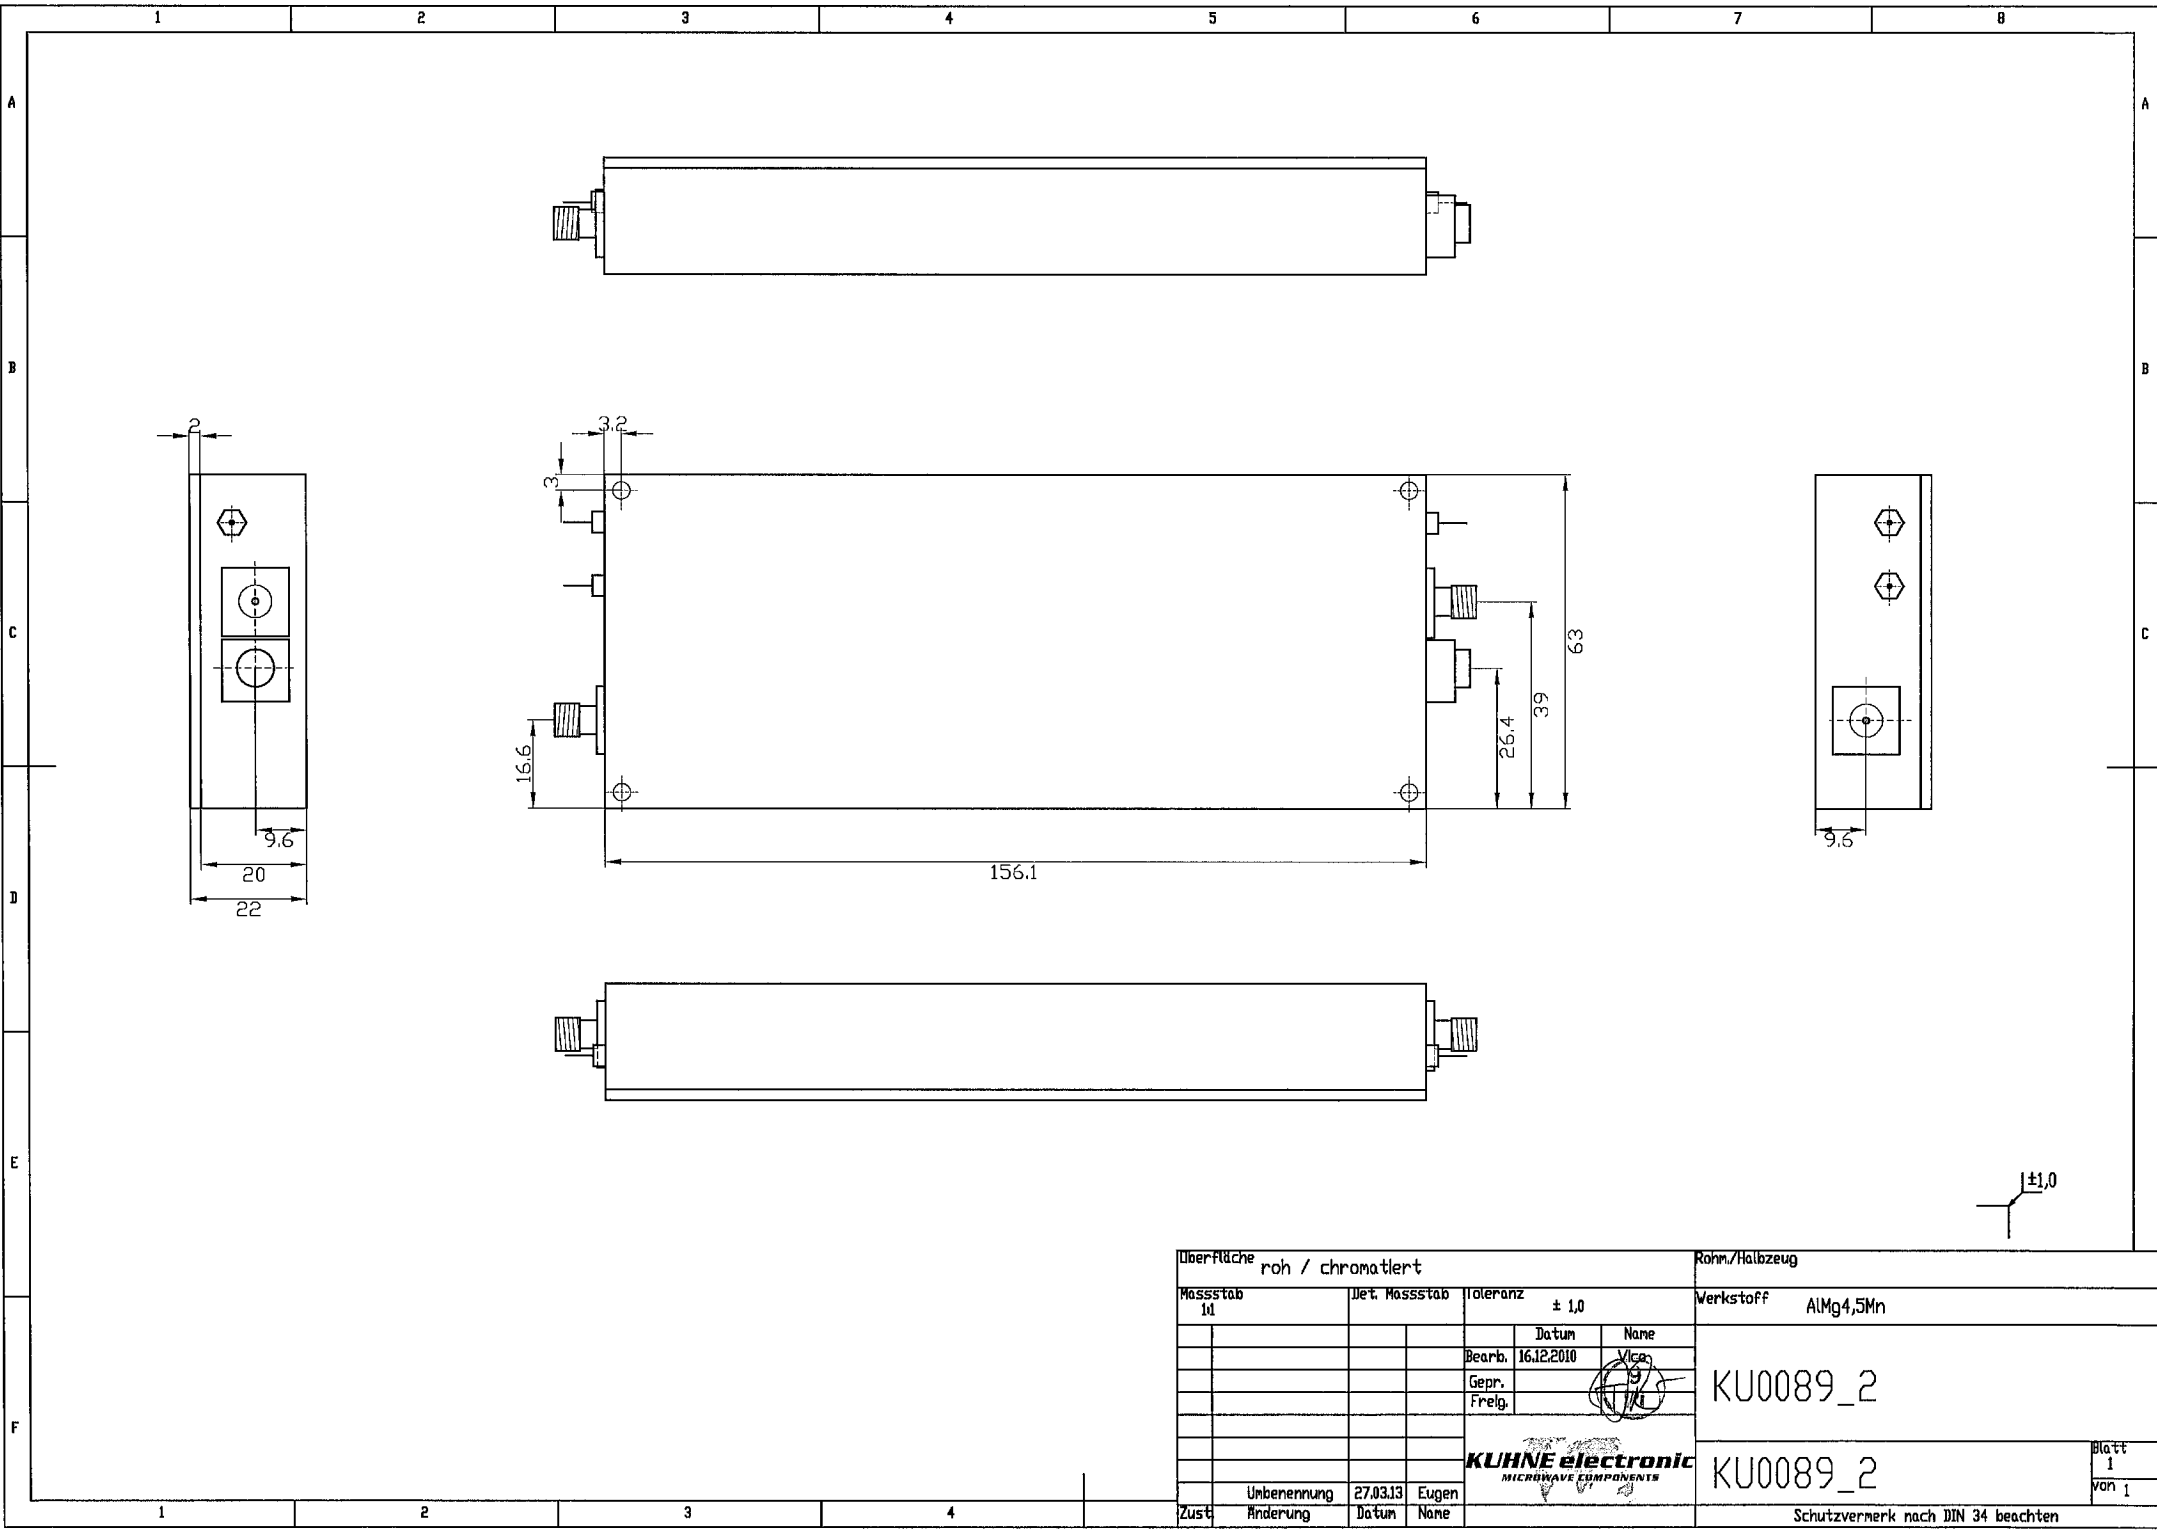

Oberfläche roh / chromatiert					Rohm./Halbzeug				
Messstab Id		Det. Messstab		Toleranz ± 1,0			Werkstoff AlMg4,5Mn		
					Datum	Name	KU0089_2		
				Bearb.	16.12.2010	Vica			
				Gepr.					
				Frelg.					
							KU0089_2		
	Umbenennung	27.03.13	Eugen				Blatt 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name				von 1		
					Schutzvermerk nach DIN 34 beachten				